

Z-TIDE VALVES INDUSTRIAL CO., LTD

隔膜型-液位控制閥 安裝說明書



液位控制閥適合用於無水壓或入水壓力低的場所。
當水位降低使浮球下降，主閥門因浮球重量被拉開。
當水位滿浮球上升，本體閥門的背壓室將充滿水壓使主閥門關閉。

優點：不需要水壓即可機械式控制液位高低。

缺點：安裝位置受限制，浮球需直接接觸液面。

1. 安裝前請確認該閥門的用途，是否符合其功能。
2. 安裝前請確保已清管，管內無異物。
3. 閥門入口請加裝過濾器，避免異物堵塞，造成無法關水。
4. 建議前端加裝開關閥門，以利保養維修。
5. 請依照閥體上箭頭方向安裝。
6. 只適用水平安裝，安裝前請確保周圍環境是否有足夠空間可檢修閥體。

開門時，此處有水會持續流出來

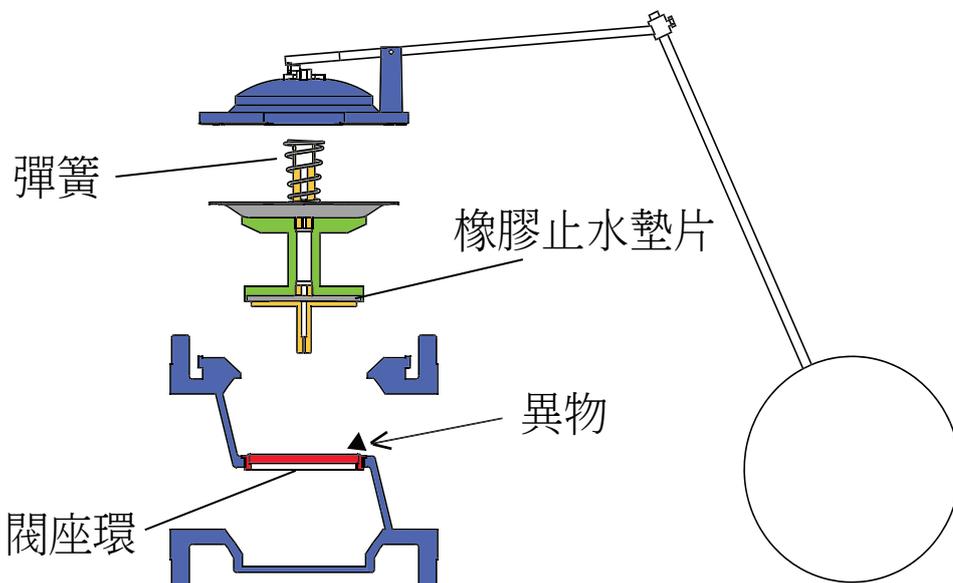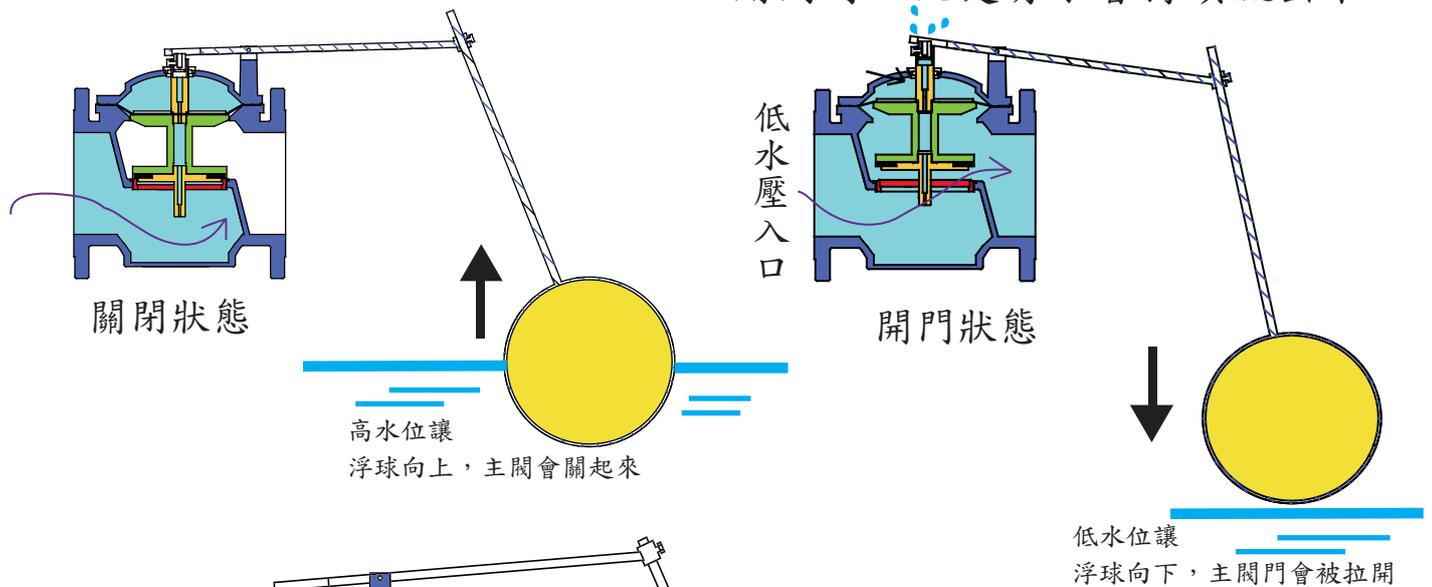

如果主閥無法完全關水，有可能閥座環卡到異物，止水墊片無法和閥座環密合。

此時可以將入口水源關閉後，拆開上蓋並將導桿組取出，清潔異物後再裝回零件即可

PS 請注意彈簧是裝在隔膜片上方(和拆開時一樣)